


LEGENDA

CANALIZZAZIONI DI MANDATA ARIA realizzate in condotti rettangolari in acciaio zincato con giunzione a flangia con le seguenti caratteristiche:-Spessore minimo della lamiera 6/10 di mm per misure del lato max fino a 500mm, 8/10 di mm per misure da 501mm a mm 1000.-Colonnatura esterna con isolante termico in polietilene espanso a cellule chiuse, spessore 20mm, conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,033 W/mc, densità non inferiore a 30 kg/mc, classe 1di reazione al fuoco, confezionato in lastre autoadesive, con finitura esterna in alluminio


CANALIZZAZIONI DI RIPRESA ARIA realizzate in condotti rettangolari in acciaio zincato con giunzione a flangia con le seguenti caratteristiche:-Spessore minimo della lamiera 6/10 di mm per misure del lato max fino a 500mm, 8/10 di mm per misure da 501mm a mm 1000.-Colonnatura esterna con isolante termico in polietilene espanso a cellule chiuse, spessore 20mm, conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,033 W/mc, densità non inferiore a 30 kg/mc, classe 1di reazione al fuoco, confezionato in lastre autoadesive, con finitura esterna in alluminio

NB. LA COIBENTAZIONE SARA' REALIZZATA ESCLUSIVAMENTE SULLE CANALIZZAZIONE POSTE ALL'ESTERNO

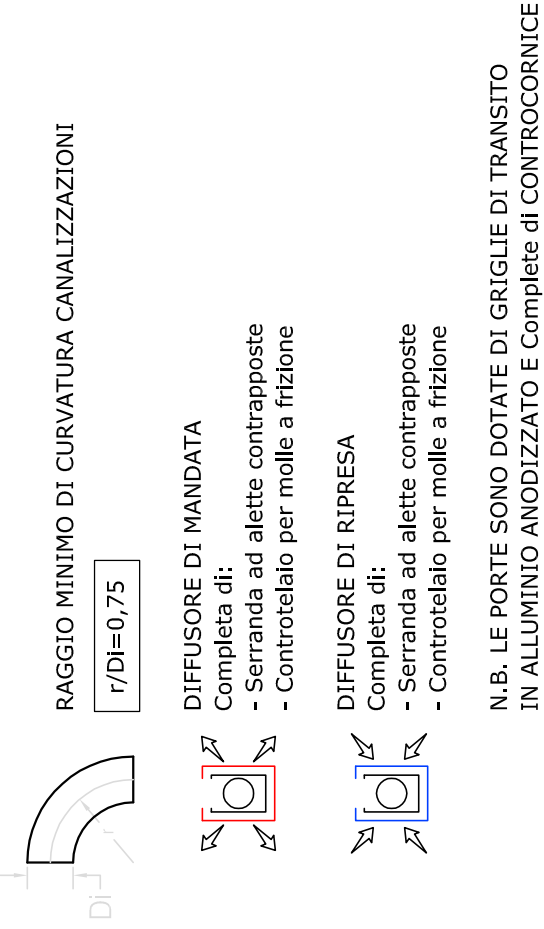

Azienda Ospedaliera  
Ospedali Riuniti Marche Nord

AMPLIAMENTO CENTRALE DI STERILIZZAZIONE PRESIDIO DI PESARO, LAVORI DI COMPLETAMENTO CLIMATIZZAZIONE PADIGLIONE "F", MANUTENZIONE BLOCCO OPERATORIO PRESIDIO CENTRO, CENTRALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREPARAZIONI GALENICHE PRESIDIO MURAGLIA

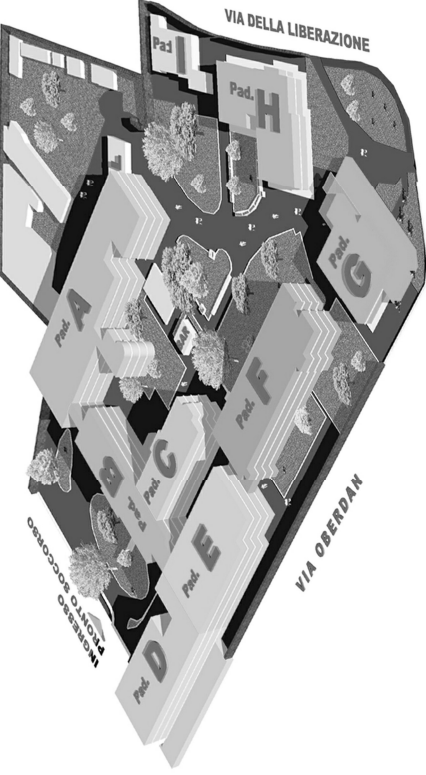

Riferimento  
Progetto 131 RM/A\_154  
Codice intervento 110.110901.H.131

RUP Ing. Paolo Sorchelli  
Ing. Filippo Casici

PROGETTISTI

STUDIO  
SPERI  
SOCIETA' DI  
INGEGNERIA  
Ing. Giuseppe Lupat  
Ing. Giancarlo Robba  
Ing. Giorgio Lupat  
Ing. Oliva Capriano  
Via G. Matteotti, 10 - 60100 Ancona (AN)  
Tel. 071/5252531 - email: info@studioperi.it

ing. Po Pediconi  
ing. Roberto Pediconi  
ing. Barbara Angelini  
ing. Luca Cecchetti  
ing. G. Matteotti, 10 - 60100 Ancona (AN)  
Tel. 071/5252531 - email: info@studioperi.it

PROGETTO DI VARIANTE

Categoria documento	IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE	Scala	1:50	Codice intervento	Codice elaborato
Titolo	STERILIZZAZIONE PROVVISORIA PAD "E" - PIANO SEMINTERRATO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Pianta			H/131	IC401
				Data di emissione	Aprile 2013
				Commissa Spesi	C502
				Nome file	5547171-VICED_02_01_2013_007
				Redatto	Approvato
				G. Viglietti	M. Pediconi
				G. Viglietti	M. Pediconi
Rev.	Data	Descrizione			
0	02/04/13	Prima emissione			
1	06/09/13	Seconda emissione			

SPAZIO PER APPROVAZIONI DI LEGGE

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO A TUTT'ARIA

