


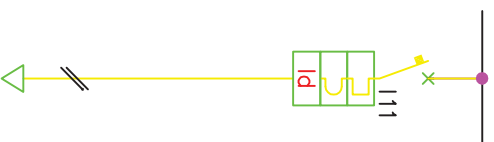

SIGLA UTENZA	DA OPT	GEN. TRASF.	GEN. UTENZE	QUADRETTI	QUADRETTI	QUADRETTI	QUADRETTI	GEN. UTENZE	P. INTERBLOCATE	P. INTERBLOCATE	LINEA FM
DENOMINAZIONE	PRIVILEGIATA	DA 5 kVA		PRESE	PRESE	PRESE	PRESE	NORMALI	3x16A+T	2x16A+T	
POTENZA INSTALLATA	[KW]	8,1	4,4	4,4	1	1,2	1,2	3,7	1	1	0,8
COEFF. CONTEMP.	[%]	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
POTENZA CONTEMP.	[kW]	8,1	4,4	4,4	1	1,2	1,2	3,7	1	1	0,8
CORRENTE Ib	[A]	22,773	21,17	21,17	4,811	5,774	5,774	9,783	1,604	4,811	3,849
PROTEZIONE	TIPO	IN-100S	CB0H-C	CB0N-C	CB0A-C	CB0A-C	CB0A-C	CB0H-C	CB0A-C+VIGI	CB0A-C+VIGI	CB0A-C+VIGI
	I nomin. [A]	---	63	25	16	16	16	50	25	25	16
VERIFICHE	Pdi / Id	20/----	15/----	10/----	5/----	5/----	5/----	15/----	5/0,03	5/0,03	5/0,03
	12t i.l. [Åsec]	----	----	----	12.169,5	12.169,5	12.169,5	----	14,644	14,276,5	13,023,5
DISTRIBUZIONE	12t f.l. [Åsec]	----	----	----	2.362,28	2.362,28	2.362,28	----	8,051,75	4,233,04	2.398,51
		QUADRIPOLORE	MONOFASE L2+N	MONOFASE L2+N	MONOFASE L2+N	MONOFASE L2+N	MONOFASE L2+N	QUADRIPOLORE	QUADRIPOLORE	MONOFASE L1+N	MONOFASE L3+N
ACCESSORI			CONT. ISOLAMENTO								
LINEA	SIGLA				NO709-K	NO709-K	NO709-K	NO709-K	NO709-K	NO709-K	NO709-K
	Lungh. [m]	----	----	----	30	30	30	30	30	30	30
	TIPO	----	----	----	115/2U__5/30/0,9	115/2U__5/30/0,9	115/2U__5/30/0,9	115/2U__5/30/0,9	115/2U__5/30/0,9	115/2U__5/30/0,9	115/2U__5/30/0,9
SEZIONE [mm2]				112,5+1N2,5+1PE2,5	112,5+1N2,5+1PE2,5	112,5+1N2,5+1PE2,5	112,5+1N2,5+1PE2,5	112,5+1N2,5+1PE2,5	112,5+1N4+1PE4	112,5+1N4+1PE4	112,5+1N2,5+1PE2,5

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - $I_{cc} = 4,703 \text{ kA}$

[illegible]

QUADRO SALA GESSI —PRIVILEGIATA—
QTR-2 —P. TERRA —



OSPEDALE "S. SALVATORE"
REPARTI "DEA" - PESARO
06-P-00/01-01

FILE	DEA00182	FOGLIO	2	SEQUE	-
ELAB.	decesec0.ie	CONTR.		APPR.	

13/43